

Prof. Dr.-Ing. W. Ameling

Von der Industrie- u. Handelskammer Trier
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik
Sachverständiger für Schalltechnik

Beratender Ingenieur für Technische Gebäudeausrüstung


Prof. Dr.-Ing. W. Ameling, Am Birnbaum 2, 54296 Trier

Telefon (0651) 28840

Telefax (0651) 28850

Dechow Dienstleistungsges. mbH
z. H. Herrn Klingel
Meisenstraße 19
22305 Hamburg

05. Januar 2007

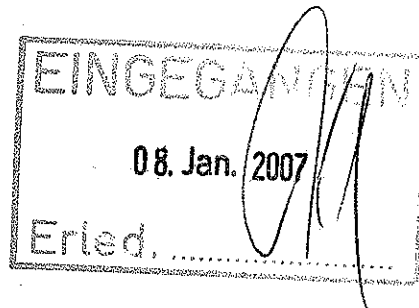

Qualitätskontrollen von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
im Centrum Innovative Medizin (CIM), Falkenried 88, Hamburg

Sehr geehrter Herr Klingel,

am 7. Dezember 2006 führte ich in Ihrem Auftrag eine Qualitätskontrolle an den RLT-Geräten des CIM-Gebäudes in Hamburg durch. Im Rahmen der Selbstkontrolle sollte geprüft werden, ob die von ihren Mitarbeitern durchgeführten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den RLT-Geräten den hohen Qualitätsstandards der Omnium Technic entsprechen. Bei der Inspektion wurde bezüglich der Entlüftung der Küche folgendes festgestellt:

In der Küche wurde eine Wrasenabzugshaube über einem Gasherd angeordnet (siehe Abb.:1). Von dort verläuft die Abluffleitung an der Decke der Küche, dann senkrecht nach unten in den Treppenbereich zum Keller und endet unmittelbar an der Kellerdecke. D. h., die Wrasen der Küche werden im Treppenabgang zum Keller ausgeblasen. In der Zwischenwand vom Keller zum Müllraum wurde eine Brandschutzklappe angeordnet. Mit Hilfe eines nachgeschalteten Ventilators wird dann Luft aus dem Keller abgesaugt und in den Müllraum geblasen.